


HORS ZONE DE SECURITE

ZONE DE SECURITE "ATEX"

- A = Cadran de jauge
 B = Transmetteur potentiométrique 5 K Ω
 C = Bride de jauge existante
 E = Jauge avec flotteur existant
 F = Vanne d'emplissage DN50 PN50
 G = Vanne Motorisée DN50 PN50 "ATEX & Sécurité feu"
 H = Actionneur électrique ATEX II 2 GD IP67 avec commande manuelle de secours
 I = Raccord d'emplissage soudé avec bouchon
 J = Support mode opératoire

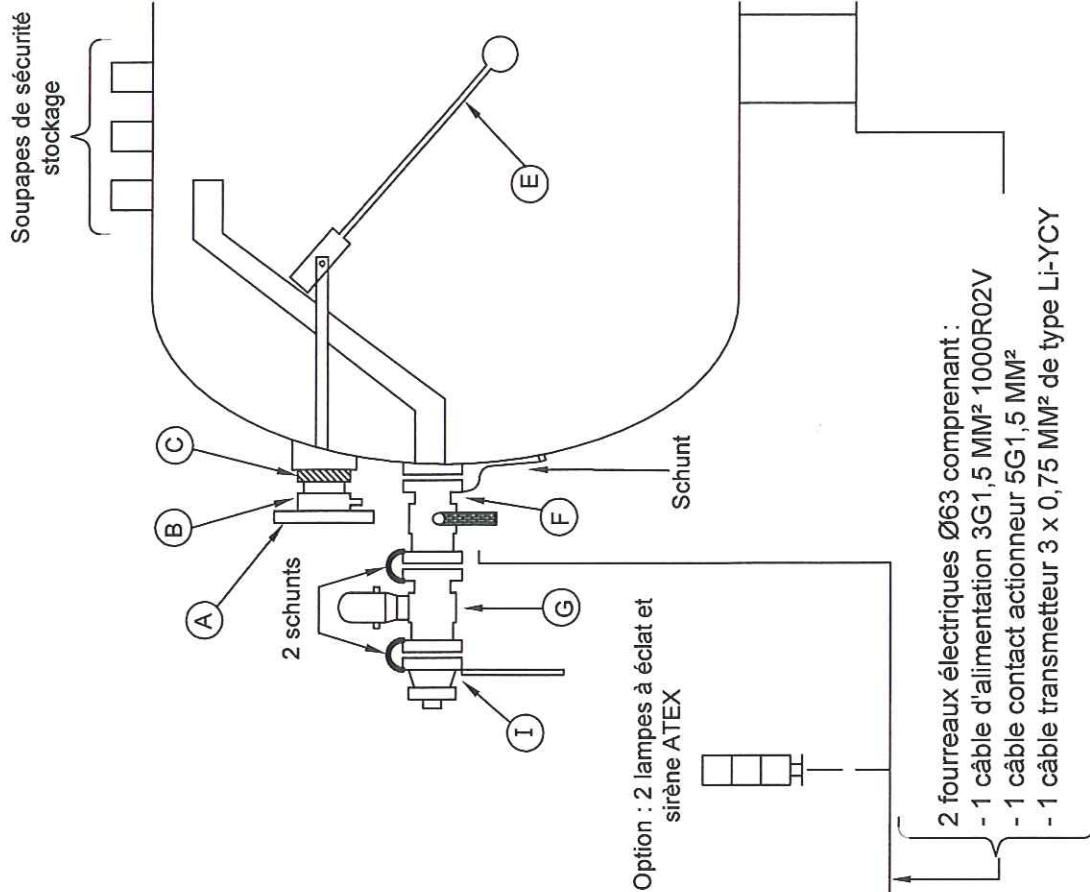

Attention Pour toute commande, prendre les caractéristiques précises de la bride de la jauge existante (C) y compris photos. Contrôler la position de la poignée de la vanne d'emplissage.

DESCRIPTIF DU KIT LIMITEUR D'EMPLISSAGE



FLUIDES PETROLE SERVICES

Tous Travaux GPL

ZA La Boissonnette - 07340 PEAGRES
 Tél. 04 75 32 53 01 - Fax 04 75 32 52 87
 RCS ANNONAY 441 872 587 - APE 743 B

N 0002

1/1

A