




Est conforme :

- Notre distributeur possède l'attestation d'examen CE du type LCIE 05 ATEX 6036 X
- Directive ATEX n° 94/9/CE relative aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
- Directive des équipements sous pression : DESP 2014/68/UE
- Arrêté 1414 modifié par l'arrêté du 2/10/01 : Installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammable liquéfié
- NF EN 60204-1 pour l'armoire électrique déportée (Distributeur FP2)
- Directive machines n° 98/37/CE
- Arrêté du 02/10/2001 rubrique n° 1414 et Arrêté du 30/08/2010 rubrique n° 1414-3

Dimensions :

	Longueur	Largeur	Hauteur	Profondeur
Distributeur	-	300 mm	1 608 mm	200 mm
Cadre à sceller	1 020 mm	425 mm	300 mm	-
Chaise	1 005 mm	410 mm	280 mm	-

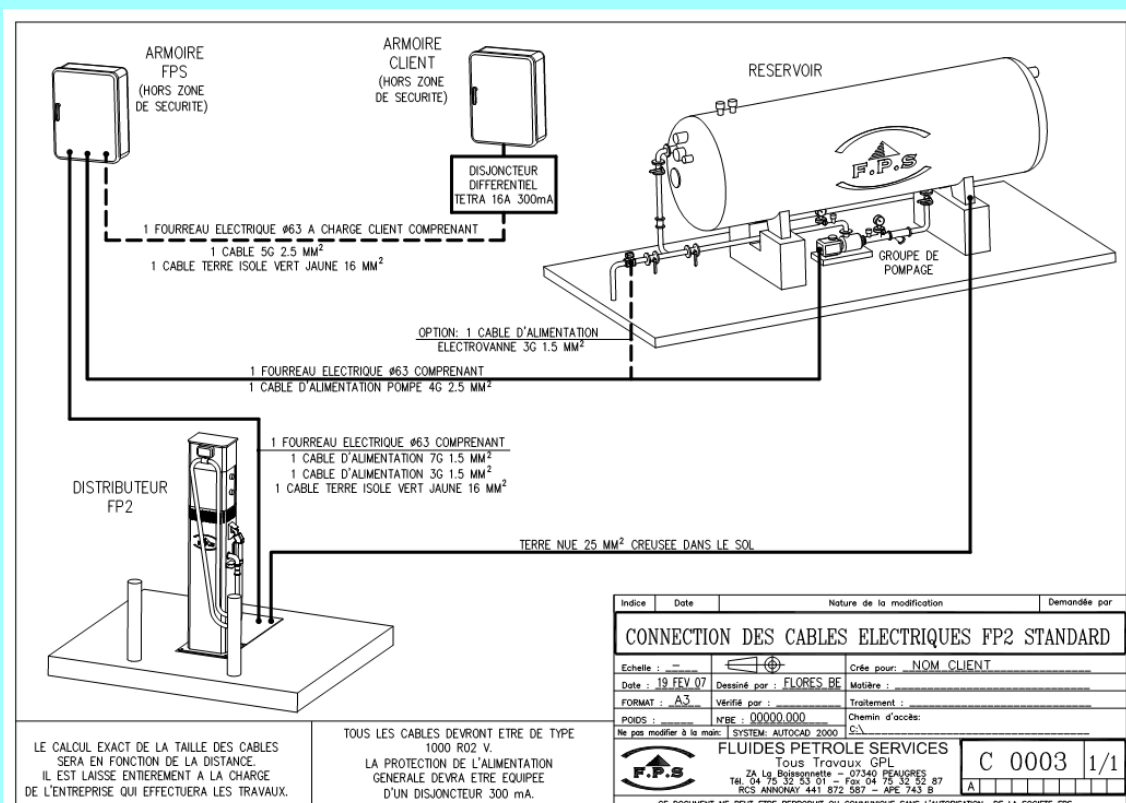

FPS – Fluides Pétrole Services

ZA La Boissonnette 07340 PEAUGRES France

SIRET 441 872 587 00023

T : +33 (0) 475 325 301

contact@fps-solutions.com

www.fps-solutions.com